ПАМЯТКА ЗАЯВИТЕЛЮ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОМА К ПУСКУ ГАЗА

ДЛЯ ПУСКА ГАЗА НЕОБХОДИМО:

1. Приобрести и установить газоиспользующее оборудование (котел, водонагреватель, плита, счетчик, сигнализатор загазованности) строго по проекту.
   Менять места установки без согласования **запрещено**.
2. Смонтировать дымовые и вентиляционные каналы согласно проекту.
3. Выполнить монтаж отопительной системы.
4. Смонтировать систему заземления (для сохранности электрики оборудования).
   Рекомендуется установить стабилизатор напряжения. Электричество должно быть подключено.

ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ:

1. Акт проверки дымовых и вентиляционных каналов (специализированная организация или местное ВДПО).
2. Акт проверки заземления газового оборудования (специализированная организация).
3. Акты разграничения балансовой принадлежности (направляются в Личный кабинет для подписания после строительства).
4. Договор на обслуживание сигнализатора загазованности (оформляется в РЭС после завершения строительных работ).
5. Копии паспорта и сертификаты на газовое оборудование и сигнализатор загазованности.
6. Договор на пусконаладочные работы и ТО ВДГО (оформляется в РЭС после завершения строительных работ).
7. Договор на поставку газа (оформляется в РЭС после завершения работ).
8. Документы о площади дома (техплан БТИ/поэтажный план).
9. Документы о количестве проживающих (выписка из домовой книги/домовая книга).

ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЮ ДЛЯ УСТАНОВКИ ГАЗОВОГО КОТЛА

Нормативные требования установлены СП62.13330.2011, изменение № 1 к СП 402.1325800.2018, СП 60.13330.2012, СП 281.1325800.2016, СП 31-106-2002, ГОСТ Р 58095.0-2018 и другими нормативными документами.

1. РАЗМЕЩЕНИЕ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Допускается устанавливать оборудование только в нежилых помещениях:

- Кухнях и кухнях-столовых;
- Отдельных помещениях (теплогенераторных);
- Пристроенных помещениях одноквартирных домов;
- Отдельно стоящих постройках на участке;
- На первом, цокольном или подвальном этаже дома.

Теплогенераторные выше 1-го этажа — не рекомендуются.

- Газовые плиты следует устанавливать в кухнях, кухнях-столовых и коридорах при высоте не менее 2,2 м.
- Помещение для котла с закрытой камерой сгорания определяется по инструкции производителя.
- Для котла с открытой камерой требуется объем помещения не менее 15 м³ и высота не менее 2,5 м.

2. ВЕНТИЛЯЦИЯ И ДЫМОУДАЛЕНИЕ

Помещение должно иметь:

- Вытяжную вентиляцию (3-кратный воздухообмен в час);
- Приточную вентиляцию через решетки или подрезы дверей;
- Естественную вытяжку через вентиляционные каналы;
- Высоту выброса вентиляции не менее 0,5 м над уровнем кровли.

3. ОКНО И БЕЗОПАСНОСТЬ

- В теплогенераторной обязательно наличие оконного проема: 0,03 м² остекления на 1 м³ объема помещения.
- Помещение не должно быть смежным с жилыми комнатами.
- Газифицированные помещения должны быть оснащены системой контроля загазованности (CH4 и CO).
- В помещениях с теплогенераторами должен быть предусмотрен термозапорный клапан (ГОСТ Р 52316).

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- В цокольных и подвальных помещениях допускается установка только оборудования с закрытой камерой сгорания.
- Системы дымоудаления должны соответствовать требованиям пожарной безопасности и инструкциям по монтажу и эксплуатации этих устройств.
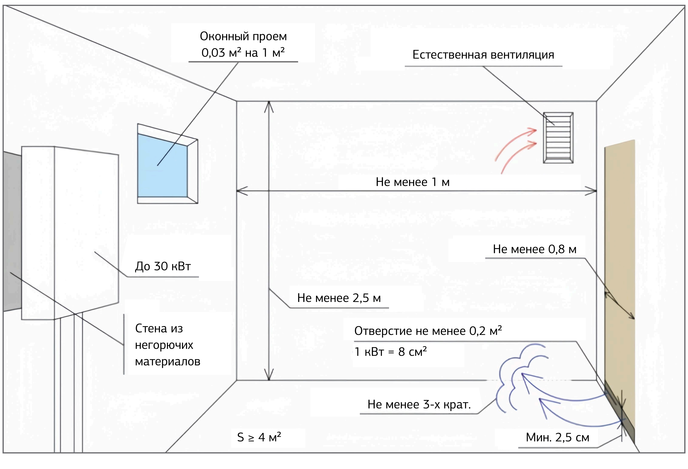
Главным основанием для установки котла являются технические условия на подключение и проектная документация